

### נתוני מערכת המתזים

התקן הקובע על פני תוכנה המערכת רענ: N.F.P.A NO 13 SPRINKLER SYSTEM 2010 על נספוחו ועל פי ת"י 1596


התוכנית מאשרת לביצוע אך ורק אם היא מסומנת לביצוע. כל האביזרים במערכת יהיו מאשרים UL/FM ביצוע העבודה ייעשה ע"י חקני ה-N.F.P.A הרלוונטים. מידות מרחקים וגבהי הספרינקלרים יהיו ע"פ הראיות הייצור והחזיות והתקן.

באחריות קבלן הביצוע להתאמת המערכת לתקן. בשיום ההתקנה ידאג הקבלן לתכנון ערות במידה ובוצע שינויים בתכנון על הקבלן לבצע חישובים והדרגות.

הקבלן אחראי לביצוע הנכון לפי התכנון. על כל אי-התאמה בתוכניות ואם טעות במידות עליו להתריע בכתב למפקח, ולפעול לפי הוראותיו.

מרחק מינימום שיש לשמור בין מתז למפזר איר:

מרחק	טמפ' מתז
47 ס"מ	68°C
22 ס"מ	93°C
ללא שמירת מרחק	141°C

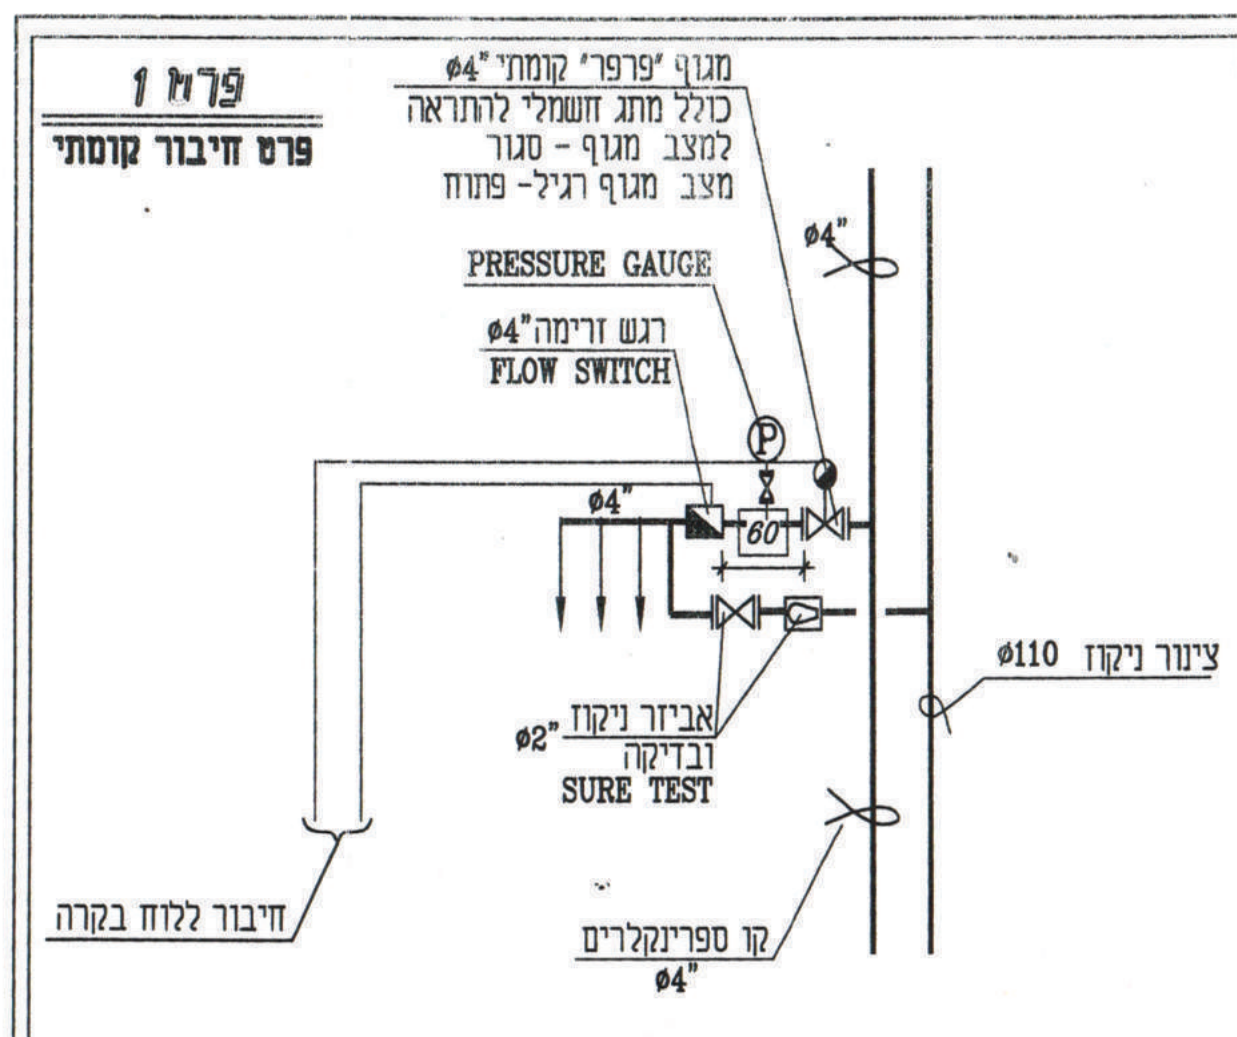

- הערות למתקין:
- \* מרחק בין מתזים לא יעלה על 3.70 מ'
  - \* מרחק בין מתז לקיר עד 2.30 מ'
  - \* מרחק בין מתז לד לקיר עד 4.30 מ'
  - \* מרחק בין מתז לד לקיר נגדי עד 4.30 מ'
  - \* חדרים העונים להגדרה "small rooms" (חדרים קטנים), ניתן להתרחק מקיר עד 2.70 מ'

### מתזים

הערות	הכנסות	TEMPERATURE CLASSIFICATION	K-factor	סוג	סימון
1/2"	QUICK RESPONSE LIGHT HAZARD	ORDINARY 68°C	K=5.6	TD	▲
1/2"	QUICK RESPONSE LIGHT HAZARD ORDINARY HAZARD	ORDINARY 68°C	K=5.6	PENDENT RECESSED	⊗
1/2"	QUICK RESPONSE LIGHT HAZARD ORDINARY HAZARD	ORDINARY 68°C	K=5.6	UPRIGHT PENDENT	●

ספרינקלר ניצב "UPRIGHT" מיועד להתקנה בהתמכת תקרה מעל תעלות חשמל העוברות בהתמכת תקרה. מרחק מקטימלי בין ספרינקלרים 3.70 מטר

**יש להתקין ספרינקלרים מעל תעלות חשמל בת.אקוסטית**

ט ספרינקלרים

○	○	●	○
A	AS-MADE	C	לביצוע
B	למכרז	R	לעיון

### מכללת קיי - באר שבע

שם התכנית: **בניין מרכזי קומת כניסה**

הערה	תאריך	שם	תכנן
הקבלן המבצע אחראי לכדיקת כל המידות. הוא מחייב לבדוק את המידות והנכונים. על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט.	17 אוקטובר	חנן פילו	חכנן
התכנית נשארת רכוש הפרטי של המתכנן. אין להשתמש בהם ללא אישור מראש	17 אוקטובר	איריס פילו	שרטט
	17 אוקטובר	חנן פילו	ביקר
	17 אוקטובר	חנן פילו	אישר

קנה מידה 1:100

כתובת: בר כוכבא 74 פתח תקוה  
טלפון: 03-6348577  
פקס: 03-9228826  
office@pilo-migunesh.com  
אתר הבית: www.pilo-migunesh.com



### תכנית ספרינקלרים

קנ"מ 1:100

מס' אזור	תאור המיקום	סה"כ מ"ר	סה"כ מתזים
1	קומת כניסה	1990	273